


SIEŤOVÝ ZDROJ PRE ELEKTRICKÝ PLOT KERBL 392529 TITAN N 500

Návod na obsluhu daného typu zariadenia

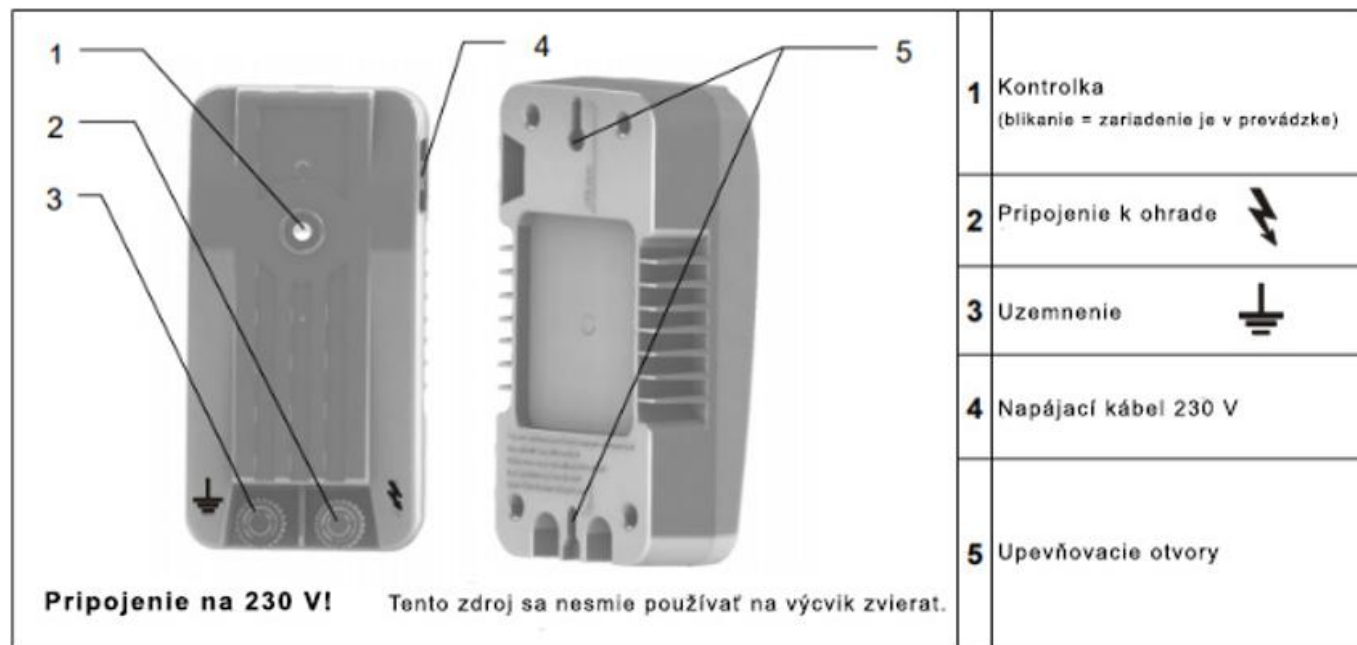

Popis funkcie prístroja:

Zariadenie uvediete do prevádzky zapojením napájacieho kábla do sieťovej zásuvky. Ak kontrolka (1) bliká synchronizovane s impulzmi, zariadenie je v prevádzke a funguje správne. Ak kontrolka (1) po pripojení k sieti neblinká, skontrolujte, prosím, správne sieťové napätie a správne pripojenie. Ak nezistíte žiadnu poruchu, nechajte zariadenie skontrolovať odborníkom.

Dôležité poznámky:

Zariadenie musí byť namontované na zvislú, nehorľavú stenu tak, aby uzemnenie a pripojenie k oploteniu smerovali nadol, pozri obrázok vyššie. Pri inštalácii vonku musí byť zariadenie navyše chránené pred dažďom a priamym slnečným žiarením. Zariadenie nevydáva žiadne varovanie v prípade poruchy elektrického oplatenia.

Každý používateľ systémov elektrických ohrad je zo zákona povinný pravidelne kontrolovať ohradné zariadenia a systém ohrady v súlade s podmienkami používania, a to aspoň raz denne:

- Vizuálna kontrola zariadení a systému ohrady
- Meranie minimálneho napätia 2 500 V v každom bode ohrady

Na toto zariadenie sa vzťahuje dvojročná záruka v súlade s našimi záručnými podmienkami!

Bezpečnostné pokyny, informácie o uzemnení, uvedenie do prevádzky, záručné podmienky a možné príčiny porúch nájdete v priloženom návode na obsluhu!

Adresy servisných stredísk: Obráťte sa na predajcu.